

SÉANCE N° 2 LES RÉSEAUX ET CANALISATIONS

Durée : 0 h 45

Séance visant à être capable de :

- *Présenter en coupe une tranchée technique regroupant les PTT, EDF, GDF, l'Eau en respectant les distances, les profondeurs et les signalisations.*

PRISE EN MAIN (15 mn)

PARTIE PRINCIPALE (20 mn)

LES RÉSEAUX ENTERRÉS

p. 2

Exercice n°1 :

Remettre les dimensions à leur place.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

p. 4

Le grillage avertisseur

Pénétration des réseaux dans l'habitat


POINT DE VUE (10 mn)

LES RÉSEAUX ENTERRÉS

Exercice n° 1 :

Remettre les dimensions à leur place.

- Supérieur à 50 cm
- 30 à 50 cm
- 40 à 80 cm • 30 cm
- 40 à 50 cm
- Minimum 50 cm

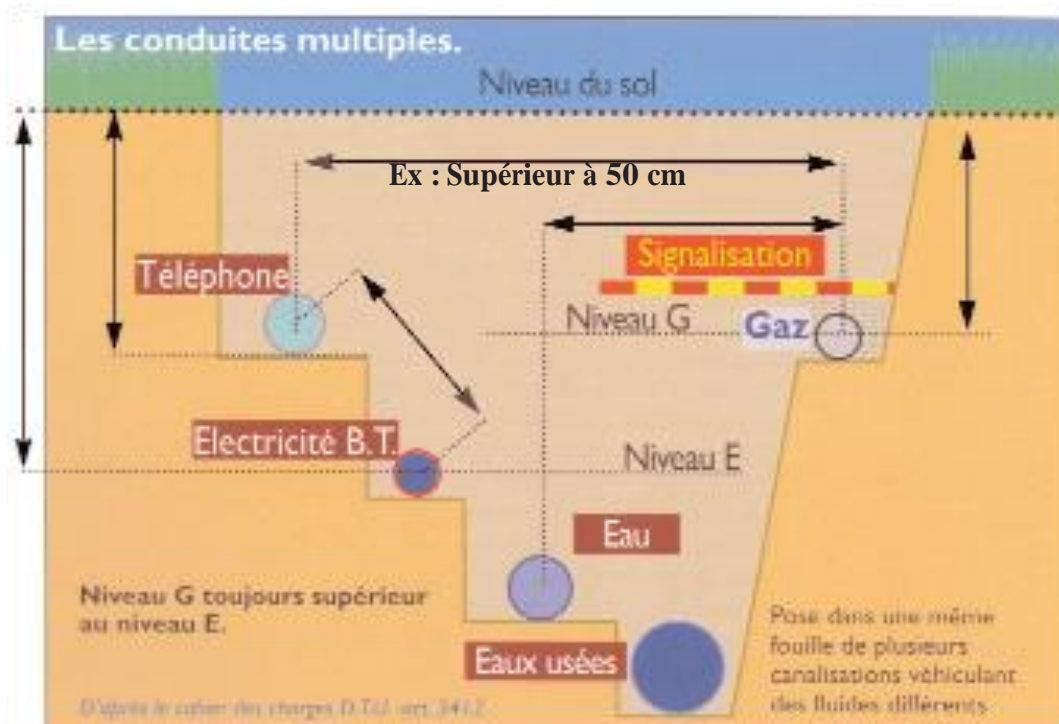

Déterminer la couleur des grillages avertisseurs recouvrant chacune de ces canalisations et les précautions à prendre lors de la mise en place

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


Le grillage avertisseur :

Le rôle du grillage avertisseur est de prévenir la présence des canalisations lors de terrassement ou d'aménagement de terrain.

Il doit être posé 30 cm au-dessus de la canalisation pour éviter tout contact entre la canalisation et l'engin de terrassement.

Pénétration des réseaux dans l'habitat :

Dans la tranchée les canalisations sont bien séparées par des distances réglementaires mais lors de leur remontée dans un pavillon il faut veiller à bien les séparer les unes des autres.

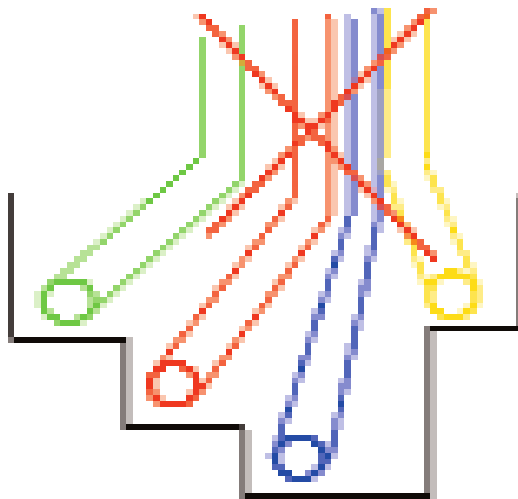

IL EST INTERDIT DE REGROUPER LES DIFFÉRENTES CANALISATIONS, IL FAUT RESPECTER LES DISTANCES RÉGLEMENTAIRES

