

L'ELECTRICITE

Vous avez terminé l'installation de votre chaudière et vous devez équiper cette dernière d'une régulation Vitotronic 200.

En vous aidant du dossier technique raccorder les éléments suivants :

17	
2	
101	
1	
5	
3	
15	
145	
52	
20	
28	
21	
41	
20	
40	



Sonde extérieure



Circulateur chauffage




Sonde eau chaude sanitaire

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Remarque importante !

La figure représente la partie inférieure de la régulation vue de l'arrière.

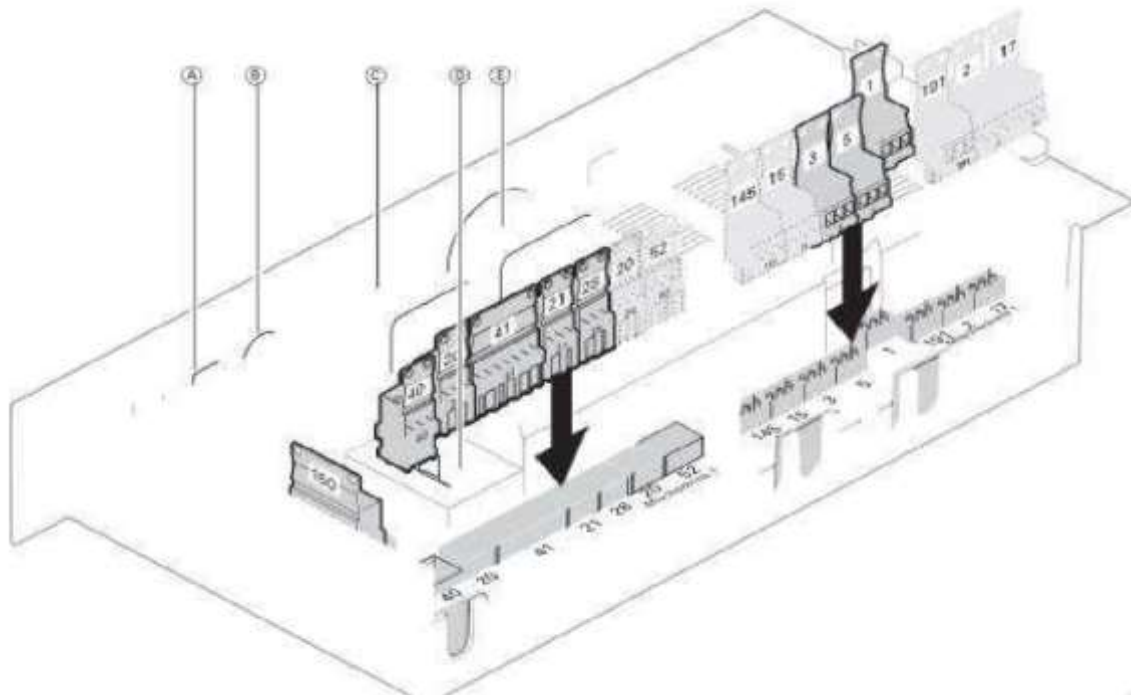

- Ⓐ Interrupteur d'alimentation électrique
- Ⓑ Fusible F1, T 6,3 A
- Ⓒ Limiteur de température de sécurité
- Ⓓ Fusible F2, T 4 A
- Ⓔ Aquastat de chaudière

Fiches 230 V-

- 20 Circulateur chauffage (KK)
- 20 Circulateur chauffage (M1)
- 21 Pompe de charge ECS (accessoire)
- 28 Pompe de bouclage ECS, (non fournie)
- 40 Alimentation électrique
- 41 Brûleur
- 52 Servo-moteur de vanne mélangeuse (accessoire)
- 150 Raccordements externes (dispositifs de sécurité externes, par exemple)

Fiches très basse tension

- 1 Sonde extérieure (ATS)
- 2 Sonde de départ (VTS) (accessoire)
- 3 Sonde de chaudière (KTS)
- 5 Sonde eau chaude sanitaire (STS)
- 15 Sonde de température de fumées (AGS) (accessoire)
- 17 Sonde de retour (RLS) (accessoire)
- 145 Appareil raccordé au BUS KM, comme une commande à distance Vitotrol ou Répartiteur de BUS KM (accessoire)
- 191 Extension brûleur 2 allures / modulant (livré avec la chaudière)